
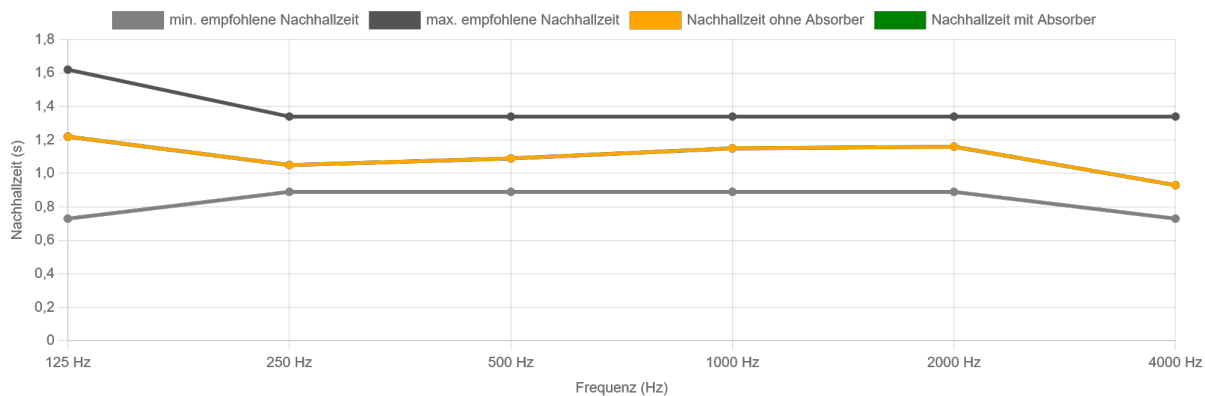


Informationen

(Auszug der vollständigen Unterlage)

Rechengrundlage Sabine
 Regelwerk DIN 18041:2016-03
 Nutzungsart A2 - Sprache/Vortrag
 Empfohlene Nachhallzeit 1.12 s

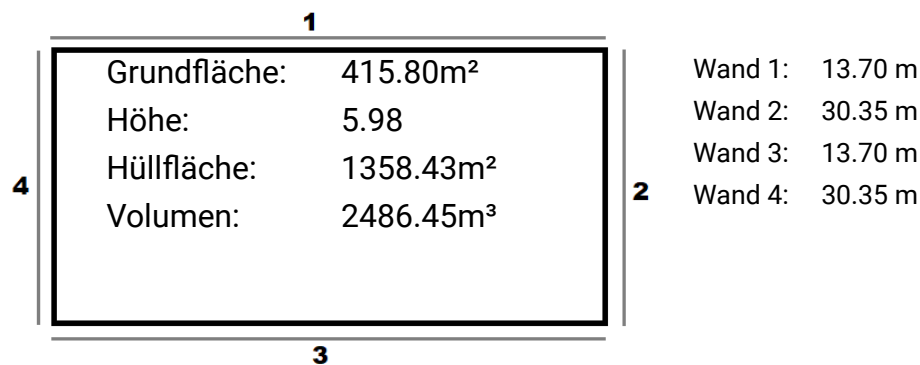


	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	T _{mid} , 250-2000
Nachhallzeit ohne Absorber (s)	1.22	1.05	1.09	1.15	1.16	0.93	1.11
Nachhallzeit mit Absorber (s)	1.22	1.05	1.09	1.15	1.16	0.93	1.11
Schallpegelreduktion ΔdB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Max. empfohlene Nachhallzeit	1.62	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	
Min. empfohlene Nachhallzeit	0.73	0.89	0.89	0.89	0.89	0.73	
Bedarf Absorberfläche Aeq (m ²)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Klicken Sie hier für eine Hörprobe](#)

Raumcode: SUAM_Haussareptanach_hpxnd

Messung

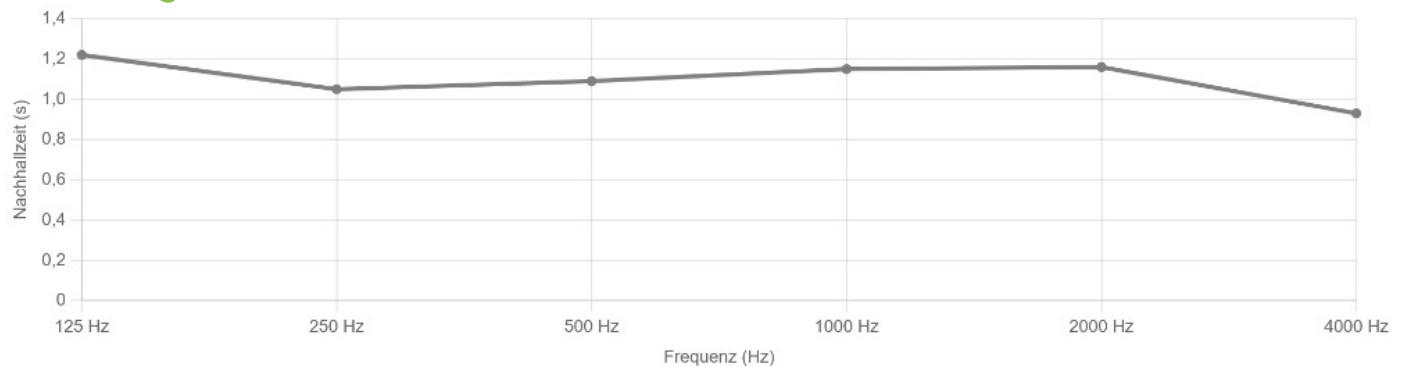

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	T _{mid, 250-2000}
Messwerte	1.22	1.05	1.09	1.15	1.16	0.93	1.11
L _{na_bau} : NaN dB (A)							

Informationen zum Messsystem

Informationen zur Messung

Länge: 35/Breite: 15
 Höhe: 5/Hüllfläche: 1550/Grundfläche: 525
 Volumen: 2625

Informationen zu Bauteilen